



Разрез А-А (1:10)


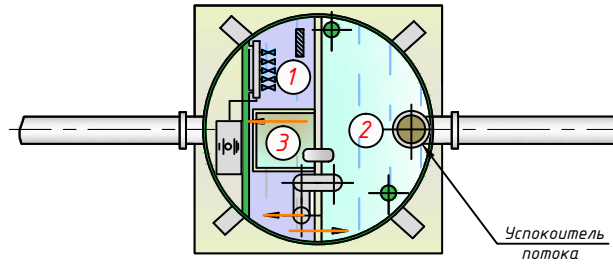


- ① - Приемная камера (аэротенк)
- ② - Камера денитрификации
- ③ - Иловый отстойник
- - Направление потока воды


Разрез Б-Б

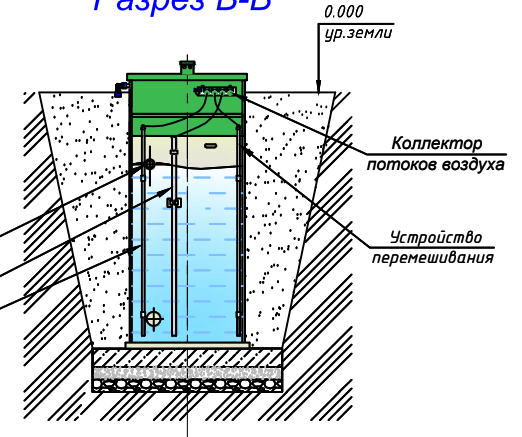


Разрез В-В

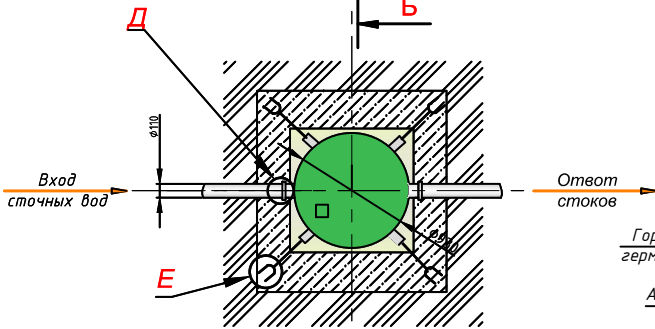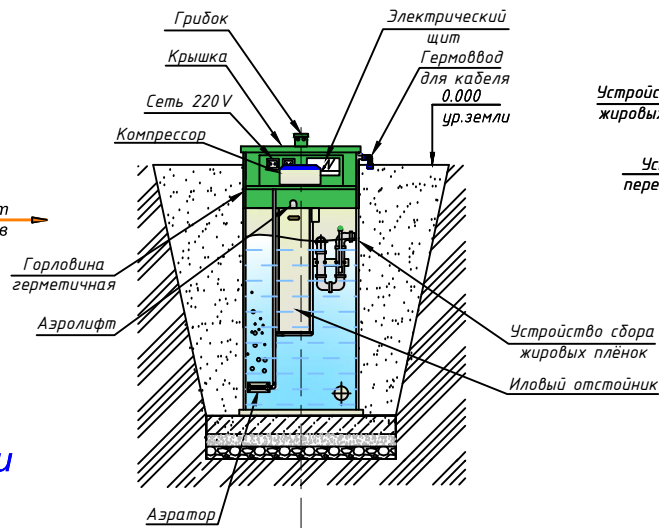

Вид без крышки


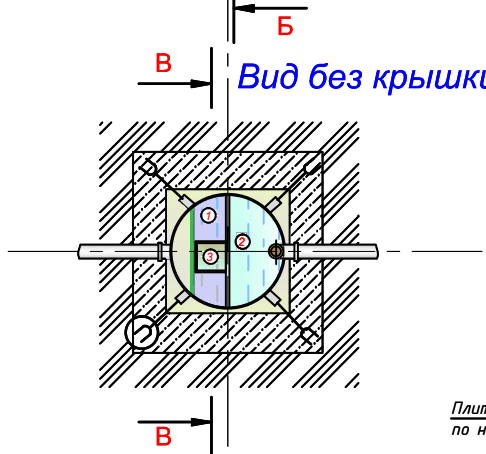


Г(1:5)



Плита армирована по низу и верху

Д(1:5)



**Порядок проведения монтажных работ:**

1. Подготовка котлована L=1,6 м., Н=2,3 м.
2. Засыпка на дно котлована щебня средней фракции толщиной 150 мм.
3. Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной не менее 50 мм.
4. На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита Н=300 мм. (арматура класса А-III Ø12-14 мм., бетон М300)
5. Установка изделия на подготовленную плиту
6. Крепление канатом из синтетического волокна Ø20-30 мм.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с периодическим поливом водой и его уплотнением, а также с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

				ГРИНЛОС Аэро Лайт 5			
Изм.	Лист	№ групп.	Контр.	Длина	Ширина	Материал	
Монтажная схема (самотёчная)				102 кв.	1:20		
Общий вид				Лист 1	Листов 1		
				Копировать Формат А1			